




ЛП-К0431БМ-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ

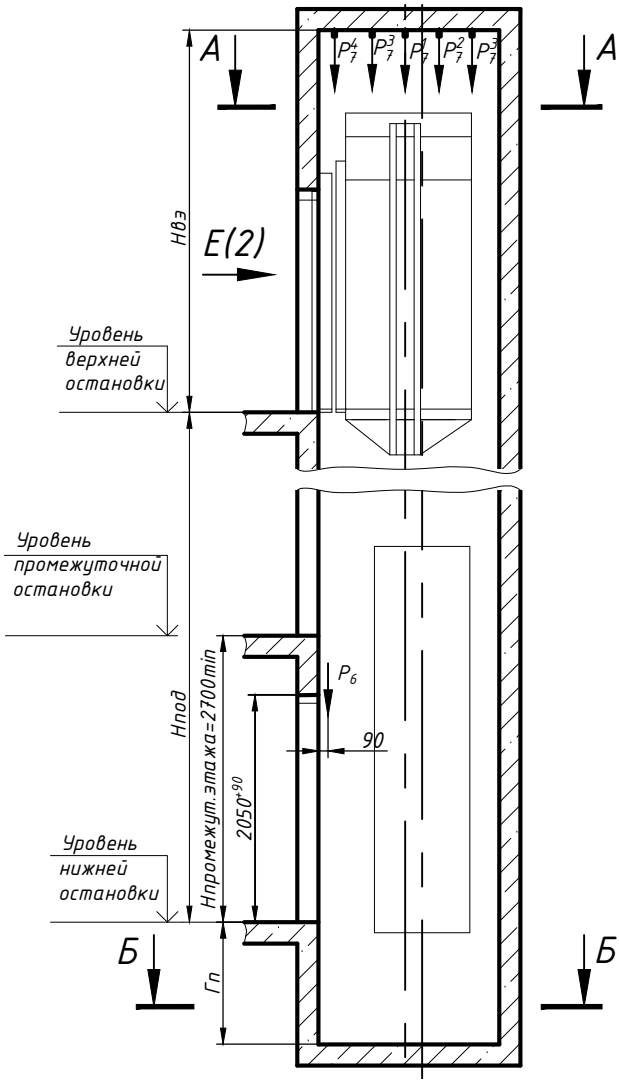

План шахты А-А

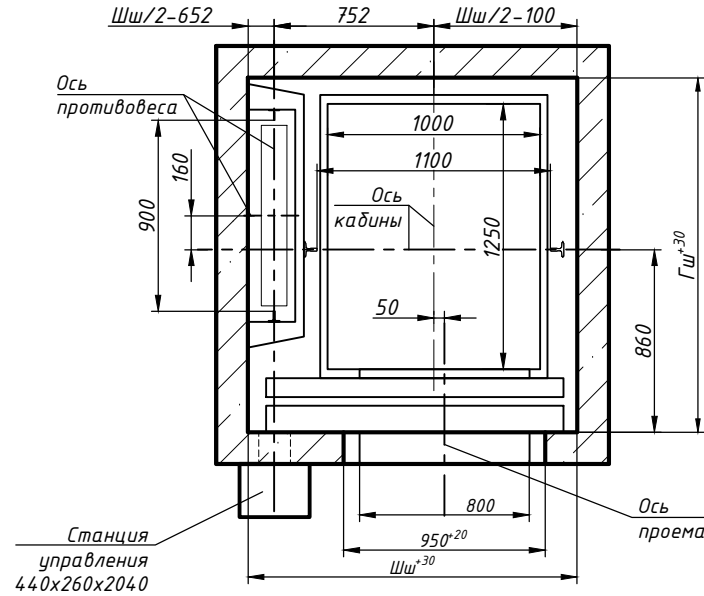

План прямка Б-Б

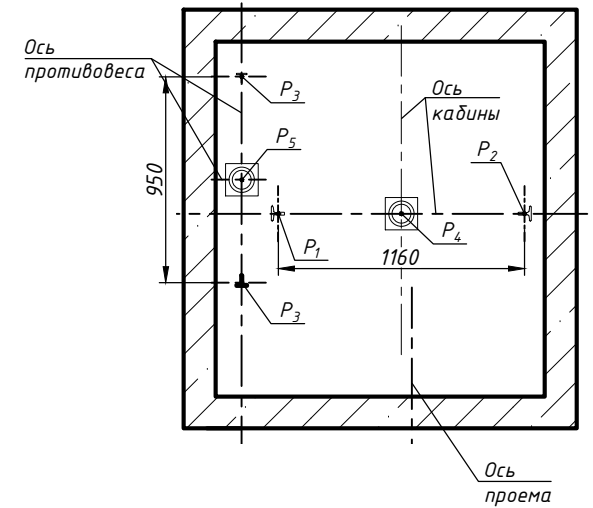

Размеры шахты (в свету)

Параметр	Значение, мм	
	min	max
Ширина шахты Шш, мм	1520	1900
Глубина шахты Гш, мм	1670	2000
Глубина прямка Гп, мм	скорость 1,0 м/с	1100*
	скорость 1,6 м/с	1250*
Высота верхнего этажа Нвз, мм	скорость 1,0 м/с	3550
	скорость 1,6 м/с	3750
Высота подъема Нпод, мм	скорость 1,0 м/с	2700
	скорость 1,6 м/с	2700

- Размеры без допусков для справок.
- Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
- * Допускается уменьшать глубину прямка Гп до 800 мм для скорости 1,0 м/с (до 1100 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.
- Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlif.ru).
- Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

					ЛП-К0431БМ-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ			
					Лифт пассажирский Q=400..450 кг; V=1,0; 1,6 м/с Кабина 1000х1250х2100 Дверь телескоп. открывания 800х2000 Без машинного помещения Задание на проектирование строительной части	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Рябикова		12.11.2024				—	—
Пров.	Комов		12.11.2024					
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.						КМЗ		
Утв.	Ревин		12.11.2024					

ЛП-К0431БМ-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ



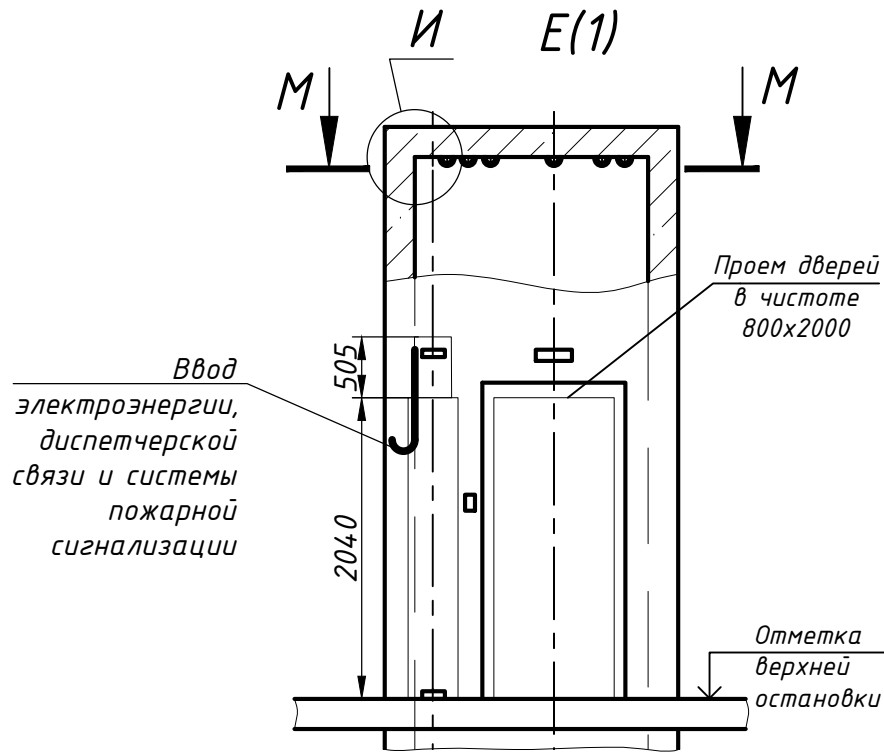


Схема расположения монтажных скоб М-М

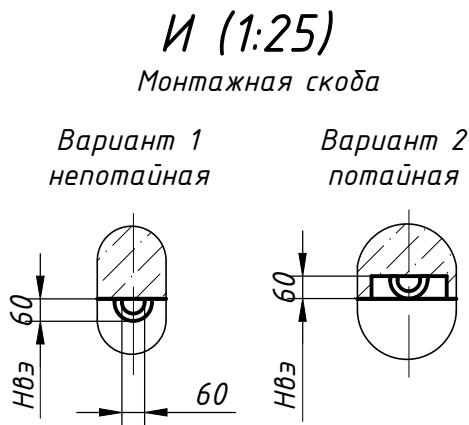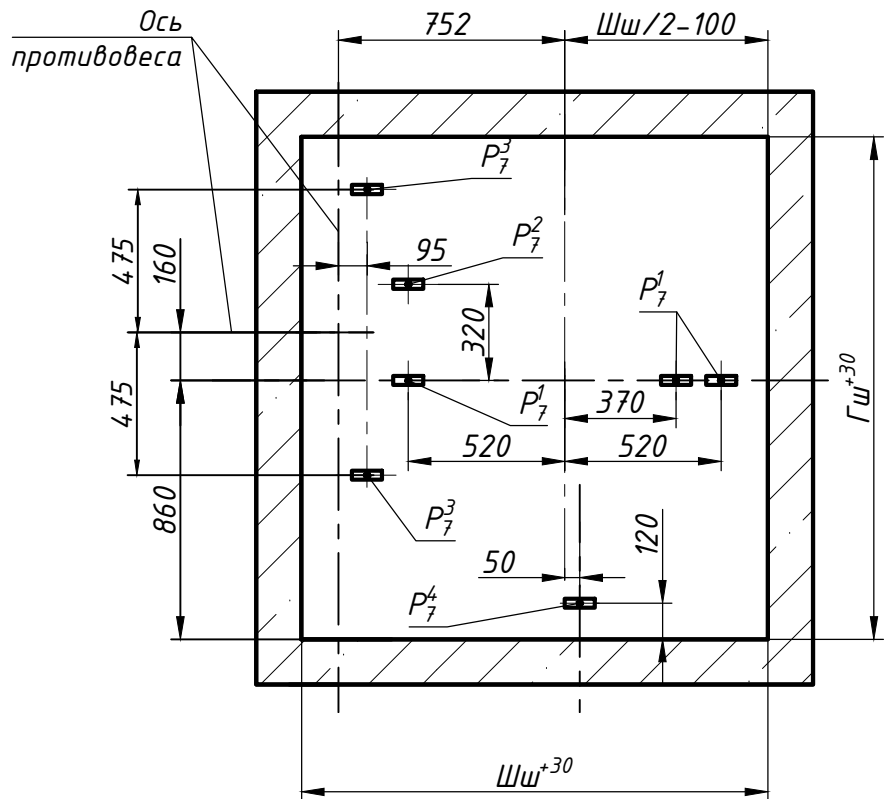

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	3500		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	400		
P_Z^1	1200		
P_X^2	5200		
P_Y^2	500		
P_Z^2	1700		
P_1	23500	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	20900		
P_3	13000	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм	
P_4	38700	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	30900	На буфер противовеса на площадь 300x300 мм	
P_6	800	 На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	11300	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	6400	Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	
P_7^3	11200		
P_7^4	1800	Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства смазки	

Вариант расположения станции управления в нише

