

Перв. прим.

Справ. №

Взам. инв. №

Инв. № докл.

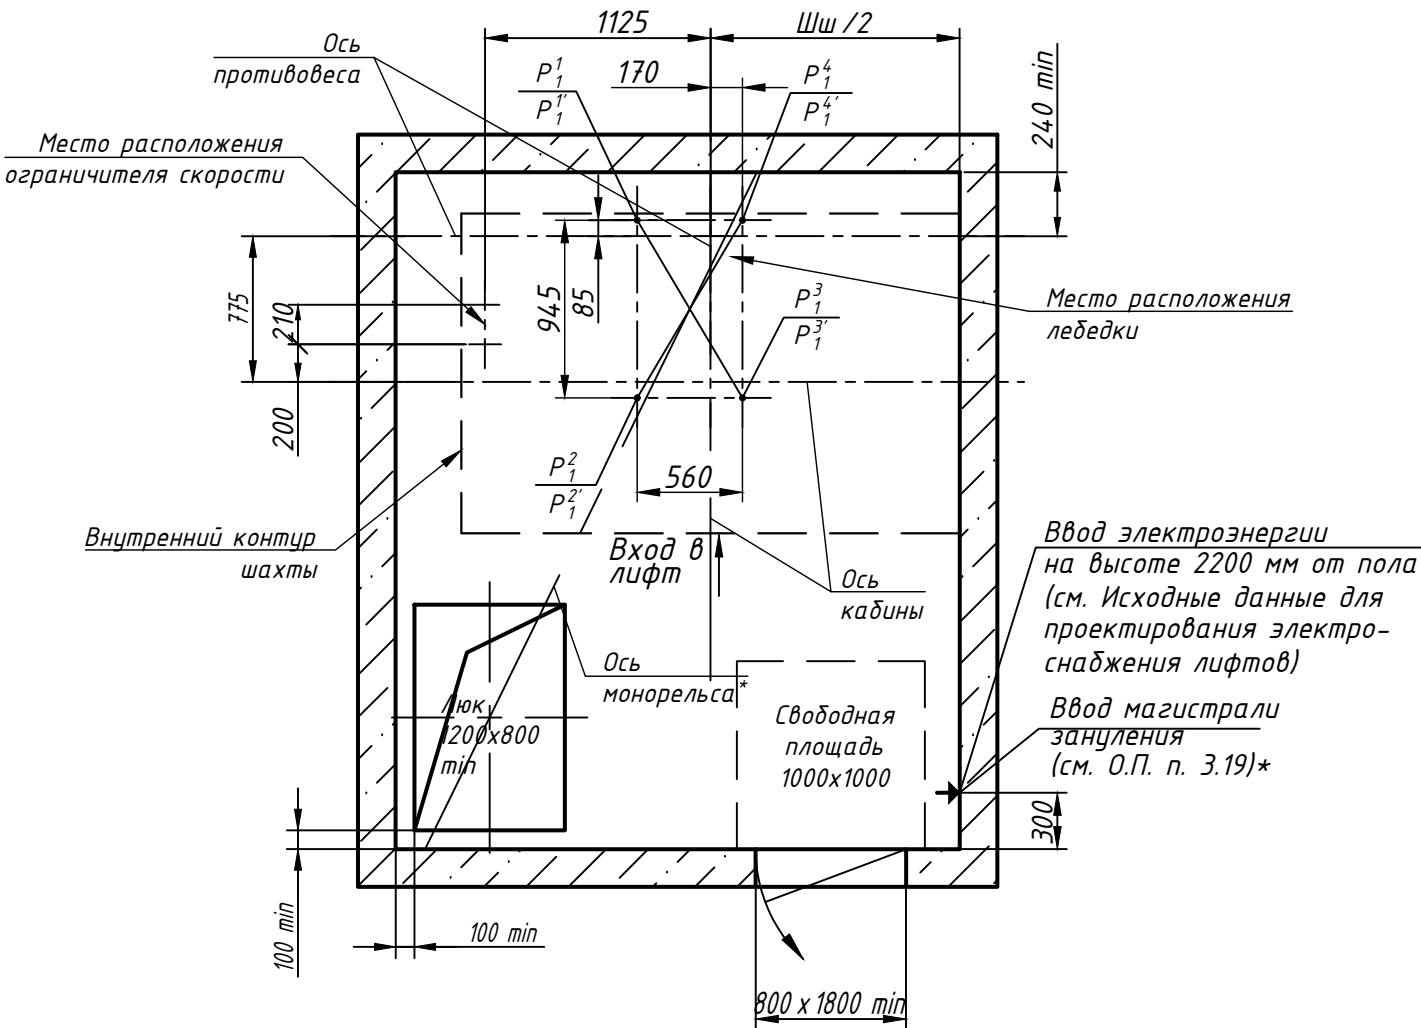
Подп. и дата

Подп. и дата


Инв. № докл.

ЛП-К0621-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ




План машинного помещения А-А (1)
(возможно зеркальное расположение)



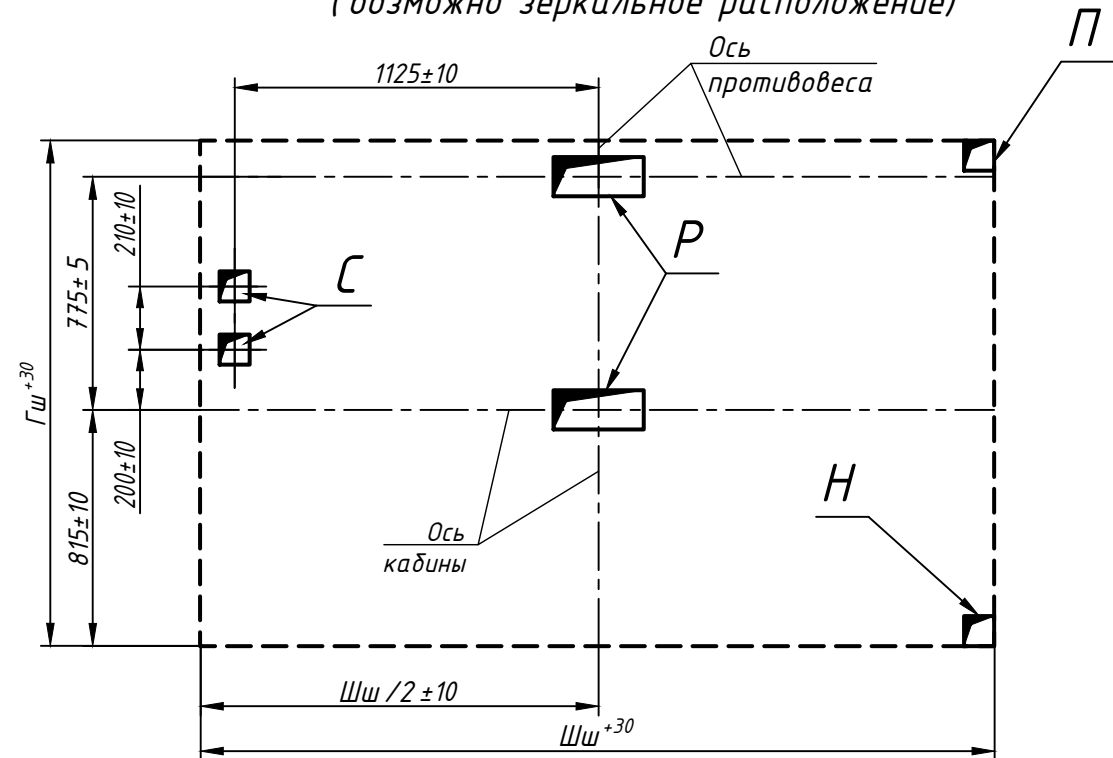Расположение отверстий в плите перекрытия шахты
(возможно зеркальное расположение)



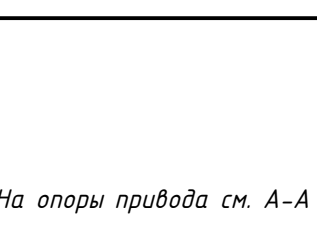Нагрузки на строительную часть от
лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_1^1	6500		Постоянные нагрузки
P_1^2	7600		
P_1^3	13600		
P_1^4	11600		
$P_1^{1'}$	11400		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
$P_1^{2'}$	13600		
$P_1^{3'}$	26300		
$P_1^{4'}$	21800		
P_2	3800		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P_3	1500		
P_4	1500		
P_5^{**}	33900	На опоры направляющих на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P_6	59200	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_7	46900	На буфер противовеса на площадь 300x300 мм	
P_8	800		Постоянные нагрузки
Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения и крышку люка - 5000 Н/м²			
** Нагрузка, возникающая при опирании направляющих, при высоте подъема 30 м и более			
P_9	ГОСТ Р 58752-2019	На средства смазки	Нагрузка при монтаже

Параметры отверстий
в плите перекрытия шахты

Обозначение отверстия	Размер, мм	Количество	Назначение
Н	100x100	1	Для кабеля электроразводки
П	100x100	1	Для кабеля под освещение шахты
Р	130x300	2	Для канатов лебедки
С	100x100	2	Для каната ограничителя скорости

*Грузоподъемность монорельса 1000 кг.