





Размеры шахты (в свету)

Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 2260 and the height is 950. The drawing shows a central square hole and four smaller square holes, each with a circular center. The central hole is labeled "Ось кабины" (Cabin axis). The four smaller holes are labeled "Ось противовеса" (Counterweight axis) at the top, "Ось проема" (Opening axis) at the bottom, and "Ось" (Axis) on the left and right. The dimensions 2260 and 950 are indicated with arrows. The labels are in Russian.

Параметр шахты, мм	Номинальная скорость, м/с	Значение	
		min	max
Ширина шахты Шш	1,0 и 1,6	2630	3000
Глубина шахты Гш	1,0 и 1,6	1600	2350
Глубина приямка Гп	1,0	1100*	1500
	1,6	1250*	1700
Высота верхнего этажа Нвэ	1,0	3550	-
	1,6	3750	-
Высота подъема Нпод	1,0	2700	60000
	1,6	2700	85000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
3. *Допускается уменьшать глубину приямка Гп до 800 мм для скорости 1,0 м/с (до 1100 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.
4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzliff.ru).
5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

					ЛП-К0621БМ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ						
					Лифт пассажирский Q=630 кг; V=1,0; 1,6 м/с Кабина 2100х1100х2100 Дверь телескоп. открывания 1200х2000 Без машинного помещения Задание на проектирование строительной части	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					—	—	
Разраб.	Рядикова			12.11.2024							
Пров.	Комов			12.11.2024							
Т.контр.											
Н.контр.											
Утв.	Ревин			12.11.2024		Лист 1		Листов 2			
					КМЗ						

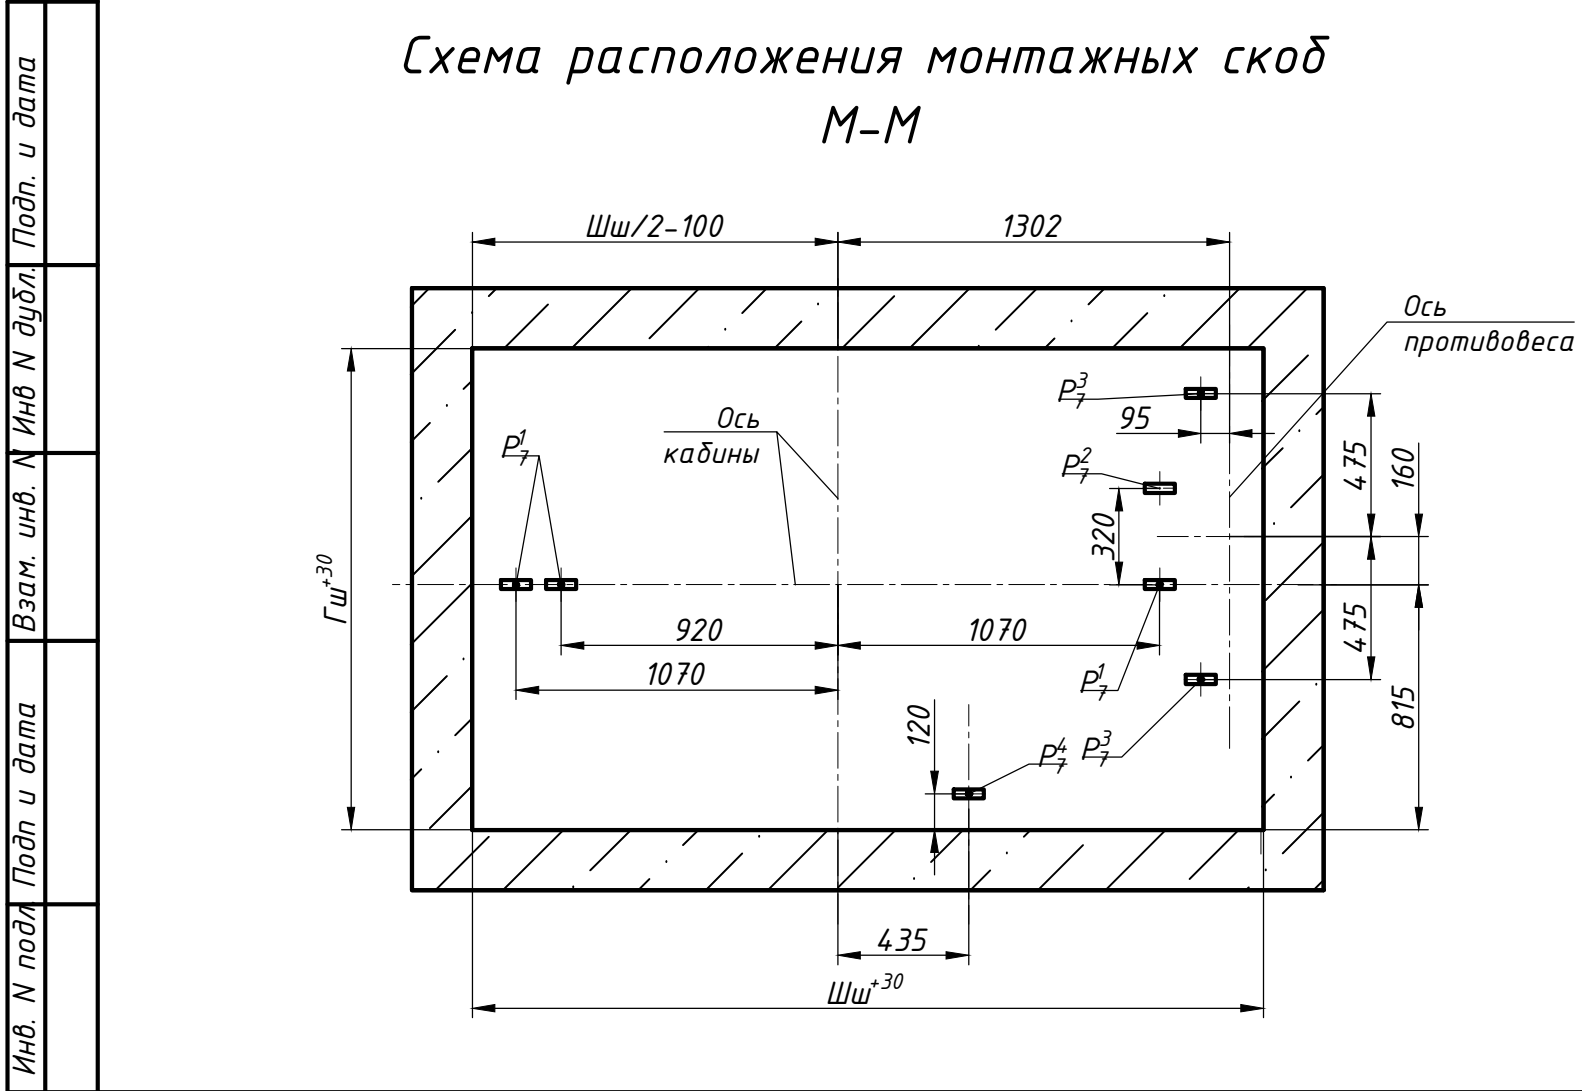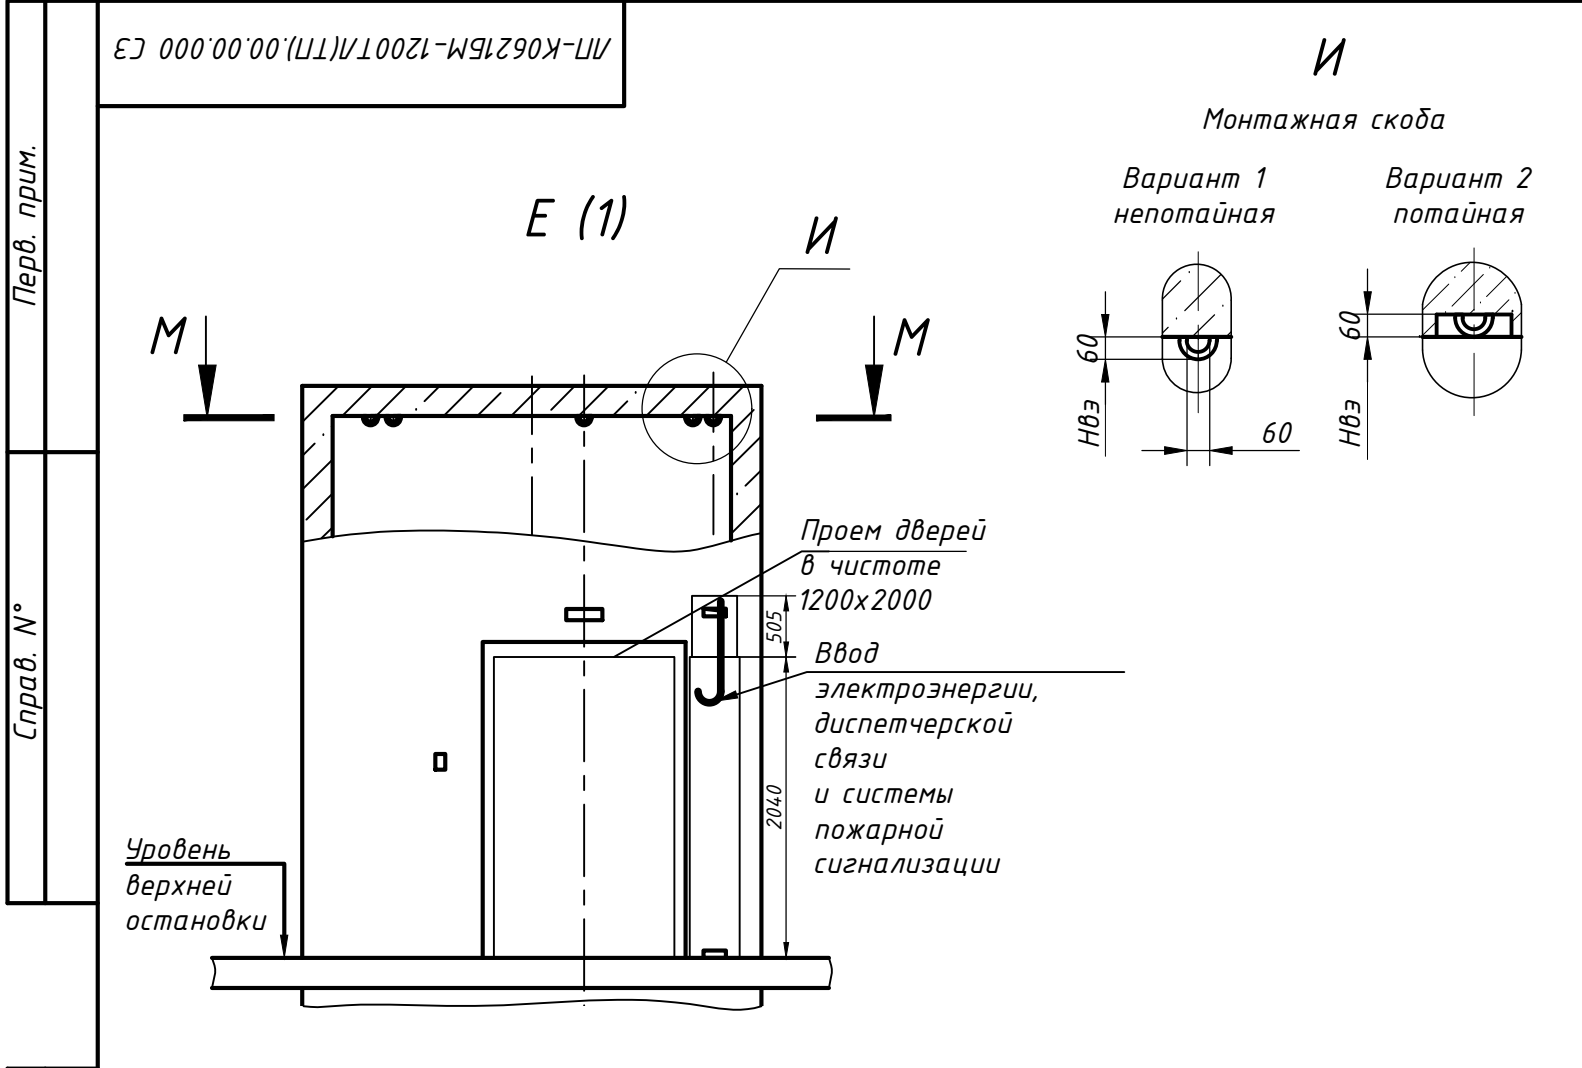

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки			
Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P'_X	10300		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P'_Y	500		
P'_Z	1200		
P''_X	15400		
P''_Y	700		
P''_Z	1700		
P_1	31800	На опору направляющей кабины на площадь 150х200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	29800		
P_3	19000	На опору направляющей противовеса на площадь 200х300 мм	
P_4	58100	На буфер кабины на площадь 300х300 мм	
P_5	45800	На буфер противовеса на площадь 200х300 мм	
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	13800	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600	Нагрузка P_7^1 справа относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок слева. Две соседние нагрузки слева работают одновременно.	
P_7^3	12600		
P_7^4	2200	Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	

