

Инв. N подл		Подп и дата		Взам. инв. N		Инв N дубл.		Подп. и дата		Справ. N°		Перв. прим.	

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
$P_X^1$	5600		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
$P_Y^1$	700		
$P_Z^1$	1200		
$P_X^2$	8300		
$P_Y^2$	1000		
$P_Z^2$	1700		
$P_1$	29200	На опору направляющей кабины на площадь 150х200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
$P_2$	2650		
$P_3$	16500		
$P_4$	51700		
$P_5$	39300		
$P_6$	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
$P_7^1$	12300	На перекрытие шахты от монтажных скоб. Нагрузка $P_7^1$ слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	Нагрузка при монтаже
$P_7^2$	7600		
$P_7^3$	11200		
$P_7^4$	1900		
$P_8$	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	

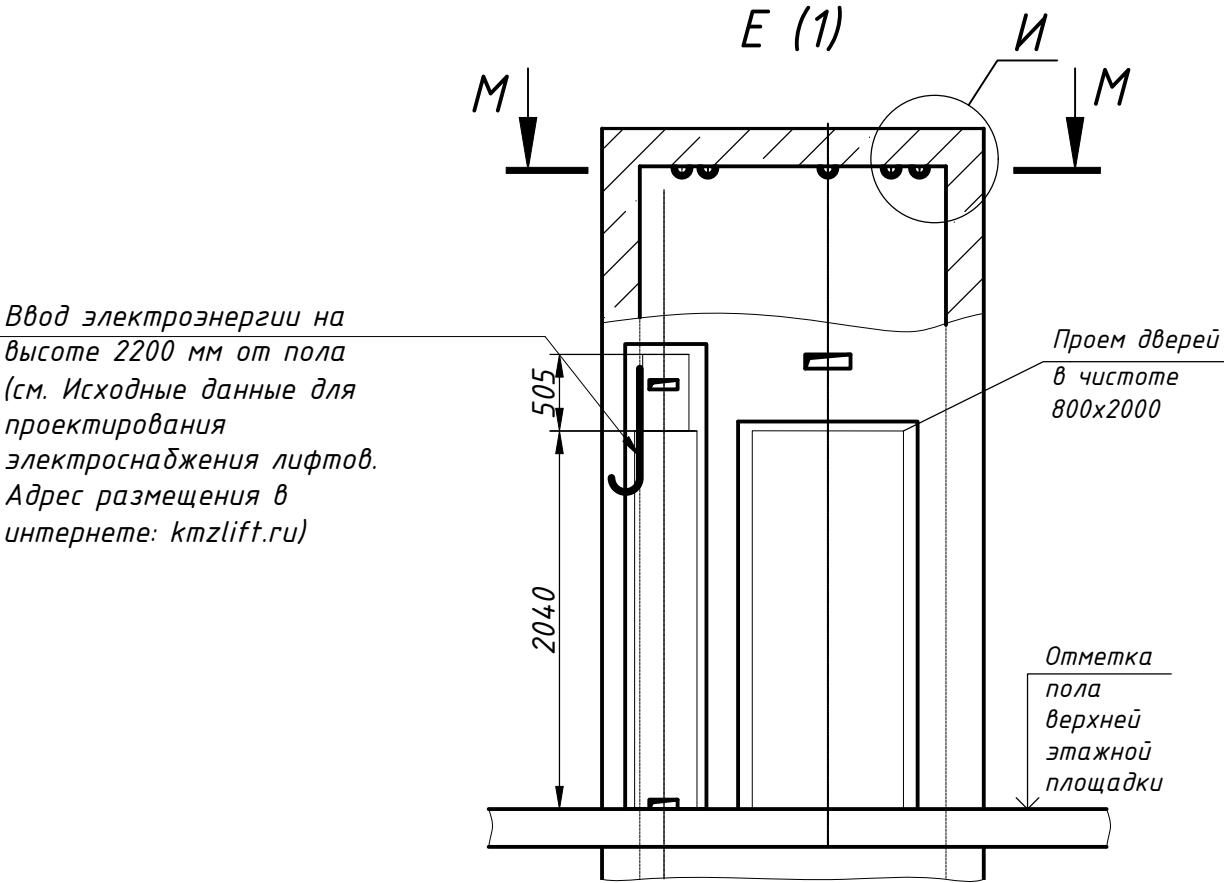


Схема расположения монтажных скоб М-М

