

Инв. N подл

Подп и дата

Взам. инв. N


Инв N дубл.

Подп. и дата


Справ. N°

Перв. прим.


СЗ 000'00'00'(ШЛ)У1006-1Е90Ж-ШУ

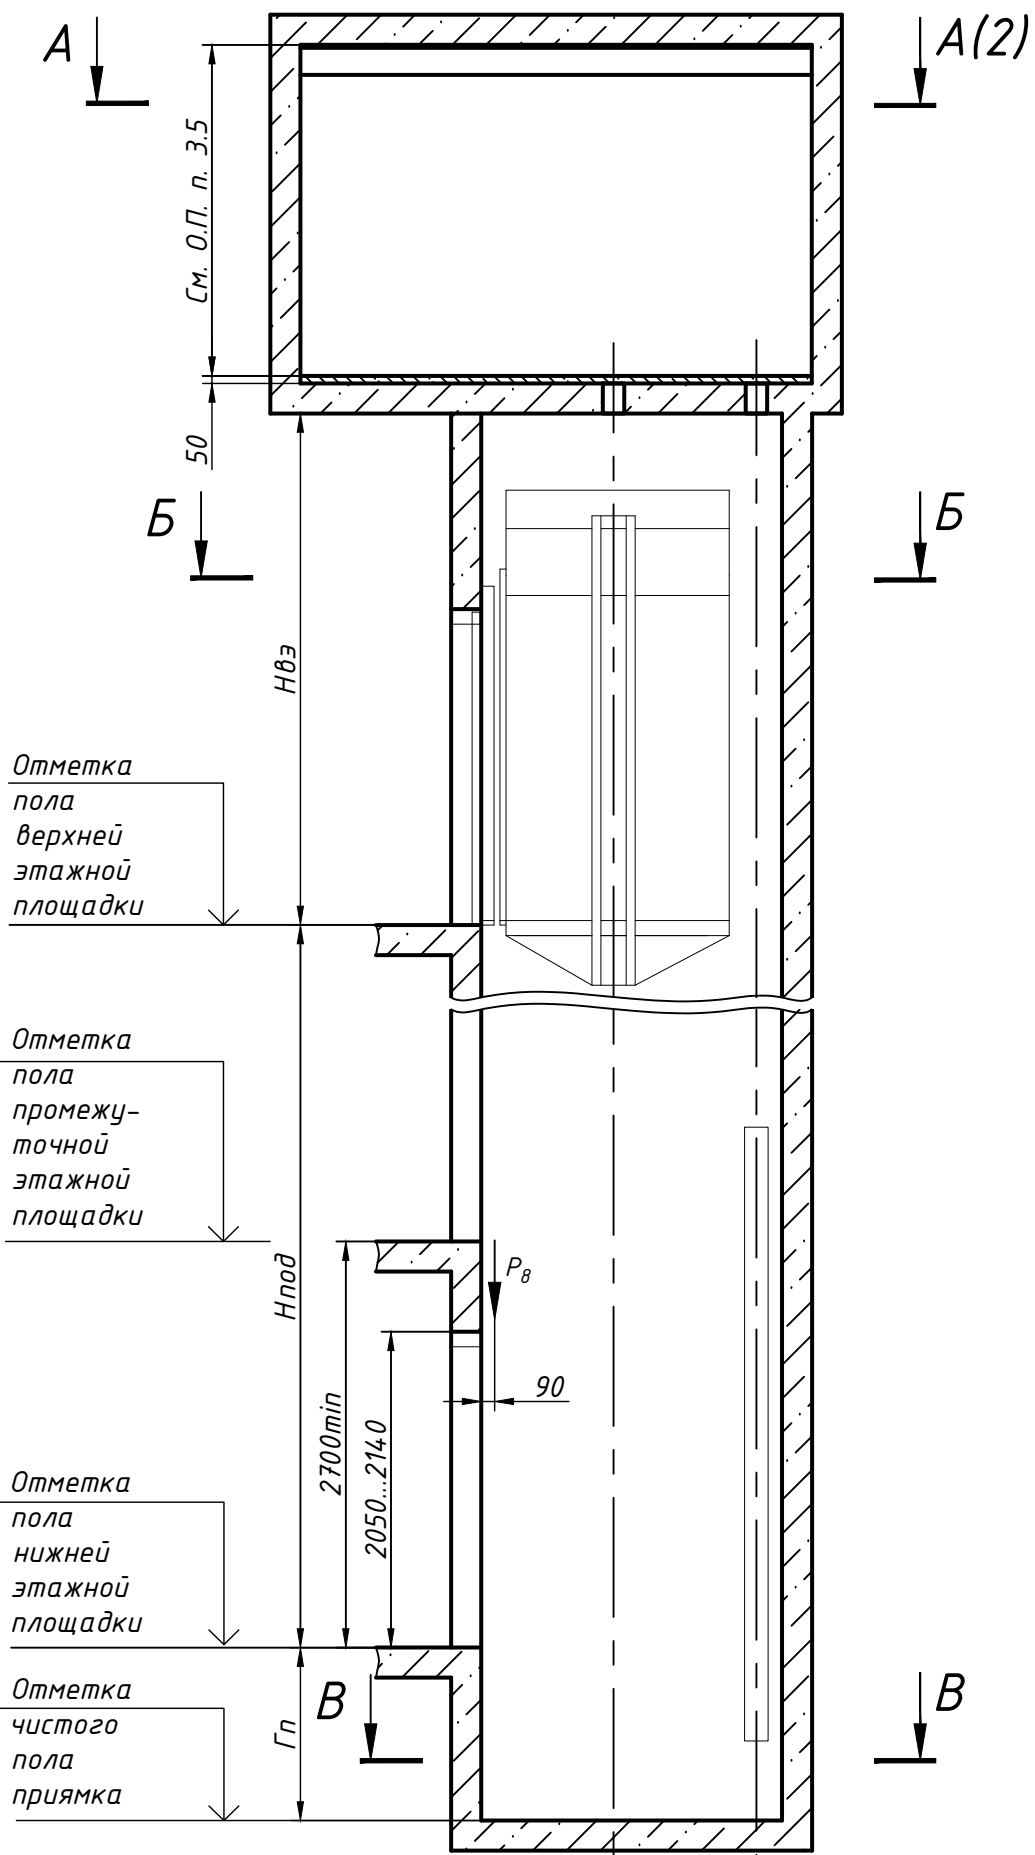

План шахты Б-Б

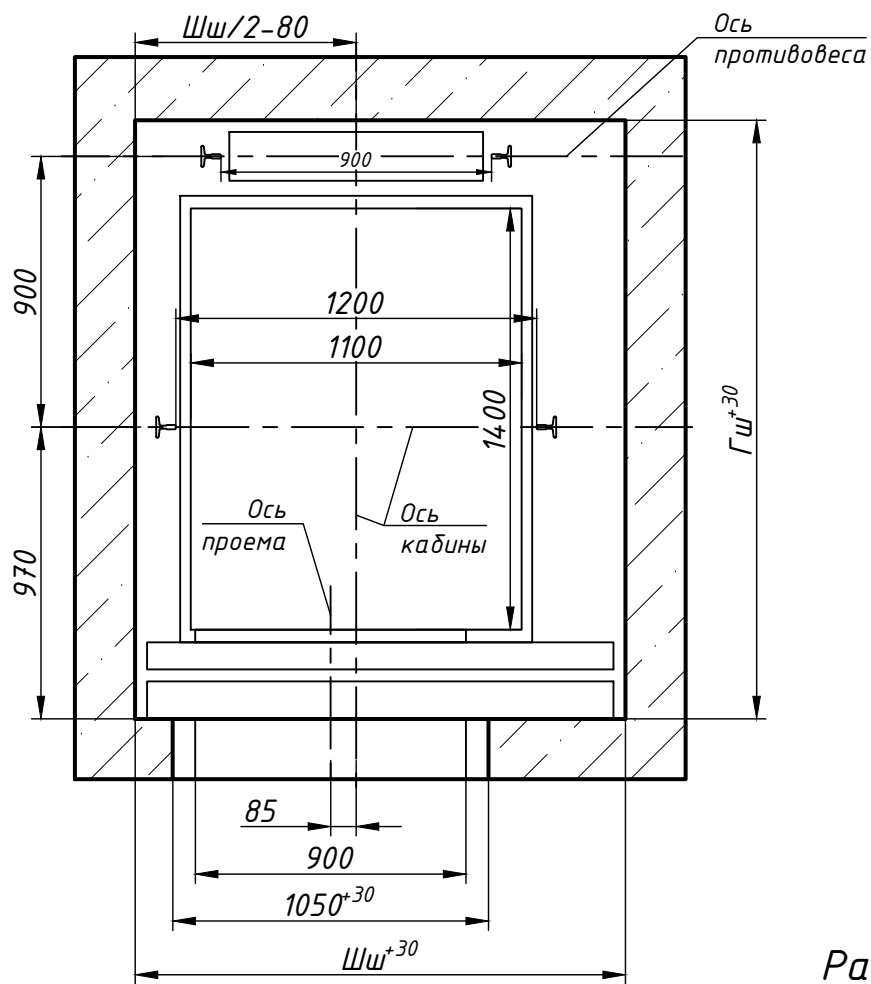

План приямка В-В

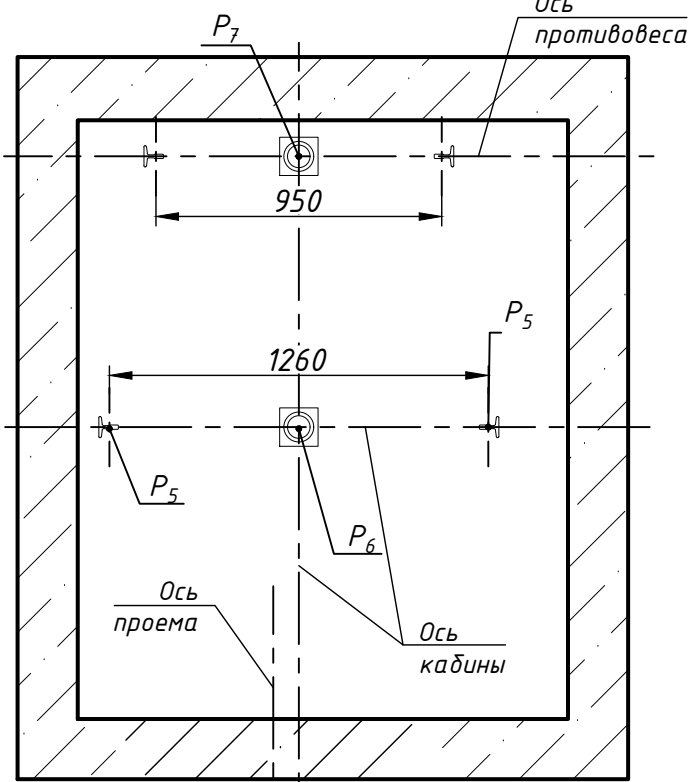

Размеры шахты в свету


Параметр шахты, мм	Номинальная скорость, м/с	Значение параметра шахты, мм	
		min	max
Ширина шахты Шш	1,0 и 1,6	1630	2000
Глубина шахты Гш	1,0 и 1,6	2000	2200
Глубина приямка Гп	1,0	1100*	1500
	1,6	1250*	1700
Высота верхнего этажа Нвэ	1,0	3450	-
	1,6	3650	-
Высота подъема Нпод	1,0	2700	60000
	1,6	2700	85000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
3. *Допускается уменьшать глубину приямка Гп до 800 мм для скорости 1,0 м/с (до 1100 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.
4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общие положения на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).
5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.


ЛП-К0631-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ			
Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Рябикова	Рябикова	03.12.2024
Пров.	Котов	Котов	03.12.2024
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.	Ревин	Ревин	03.12.2024
Лифт пассажирский Q=525...630 кг; V=1,0; 1,6 м/с Кабина 1100x1400x2100 Дверь телескопического открывания 800x2000 Задание на проектирование строительной части			
Лит. Масса Масштаб			
Лист 1 Листов 2			
КМЗ			

ЕЭ 000'00'00'(ШТ)У1006-1Е90Ж-ШУ



План машинного помещения А-А
(возможно зеркальное расположение)

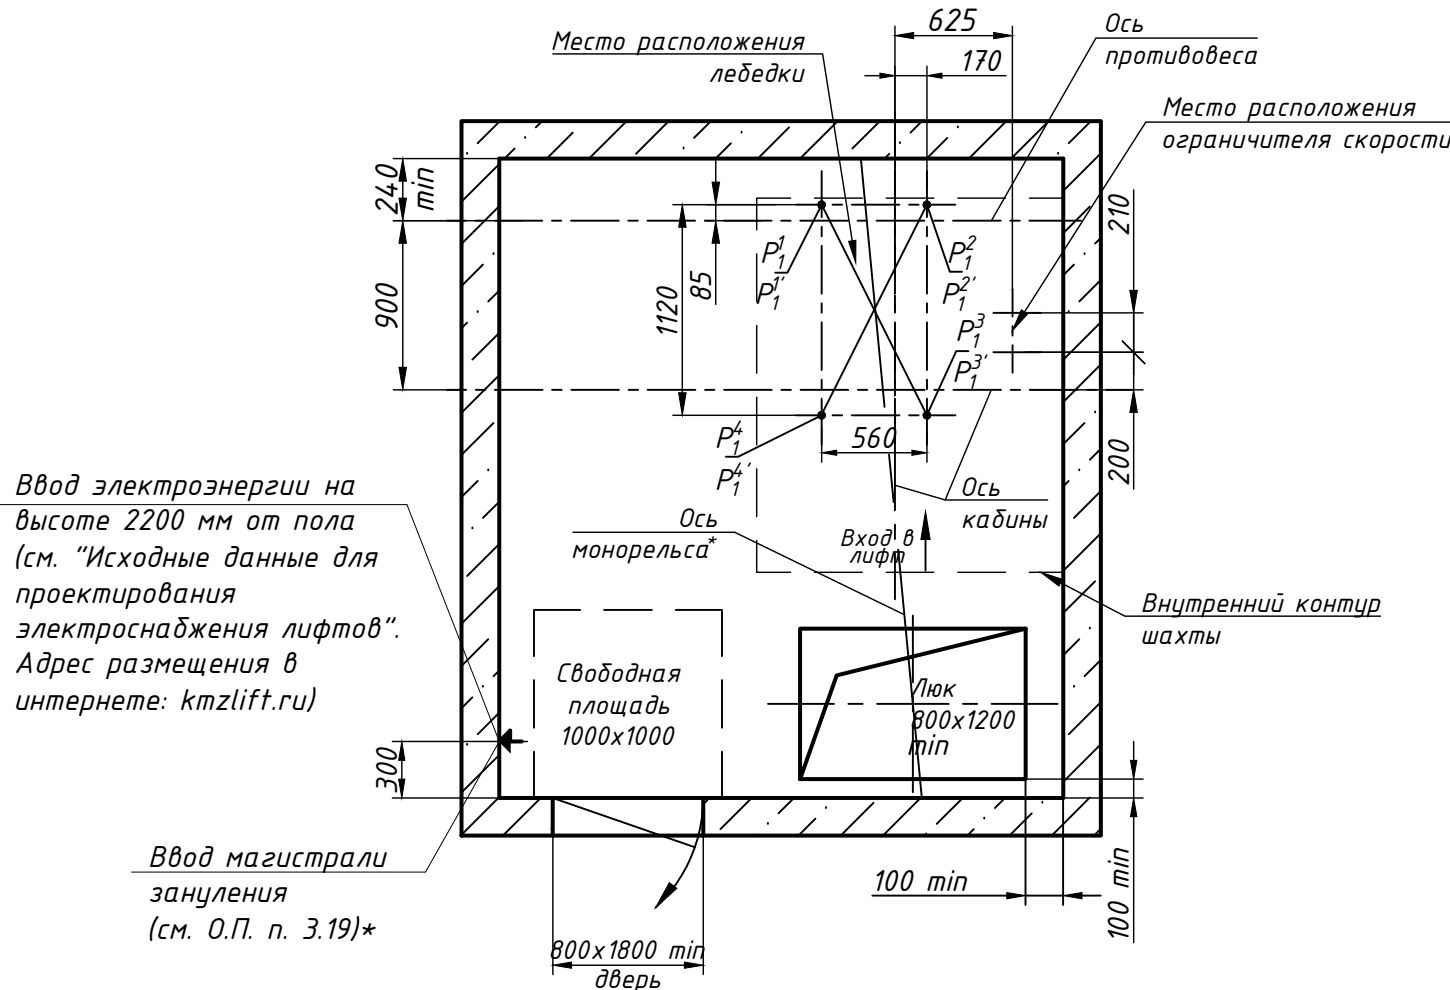

Расположение отверстий в плите перекрытия шахты
(возможно зеркальное расположение)

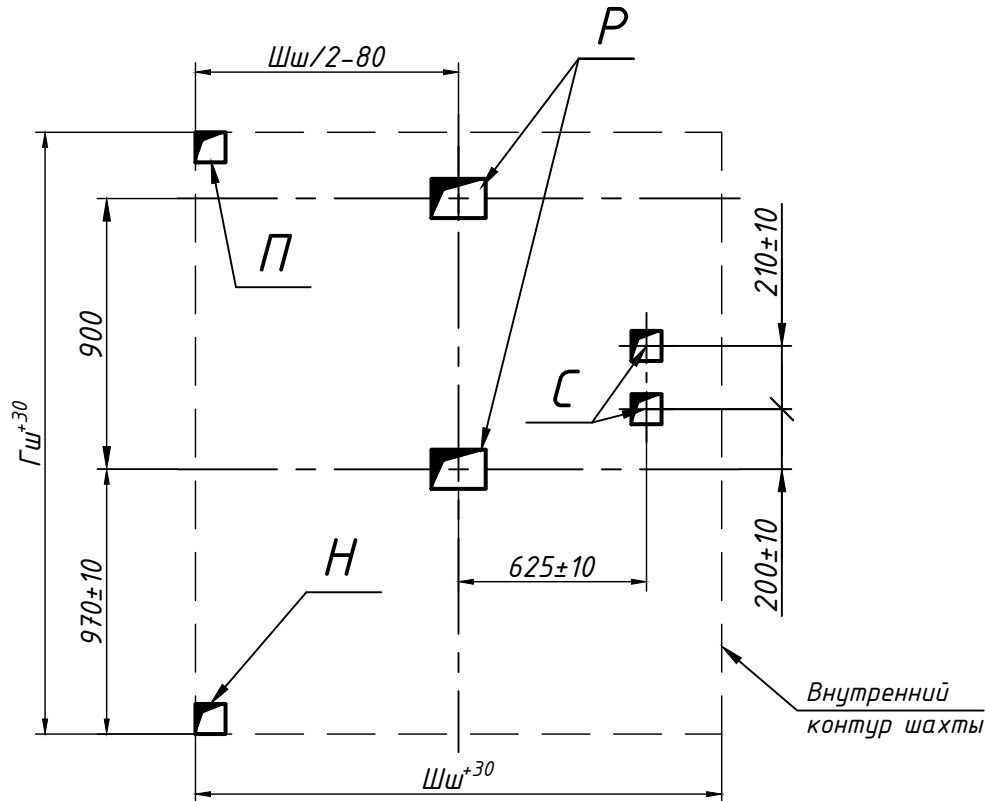

Нагрузки на строительную часть от
лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_1^1	5700	На опоры привода, см А-А	Постоянные нагрузки
P_1^2	6800		
P_1^3	11800		
P_1^4	9800		
$P_1^{4'}$	9800		
$P_1^{2'}$	11900		
$P_1^{3'}$	22600		
$P_1^{4'}$	18200		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_2	1300		
P_3	1000		
P_4	2000		
P_5^{**}	30900	На опоры направляющих на площадь 150х200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_6	50300	На буфер кабины на площадь 300х300 мм	
P_7	37900	На буфер противовеса на площадь 300х300 мм	
P_8	800	 На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения и крышку люка - 5000 Н/м²			
** Нагрузка, возникающая при опирании направляющих, при высоте подъема 30 м и более			
P_9	ГОСТ Р 58752-2019	На средства смазки	Нагрузка при монтаже

Параметры отверстий в плите
перекрытия шахты

Обозначение отверстия	Размер, мм	Количество	Назначение
Н	100х100	1	Для кабеля электроразводки
П	100х100	1	Для кабеля под освещение шахты
Р	130х180	2	Для канатов лебедки
С	100х100	2	Для каната ограничителя скорости

*Грузоподъемность монорельса 1000 кг.