
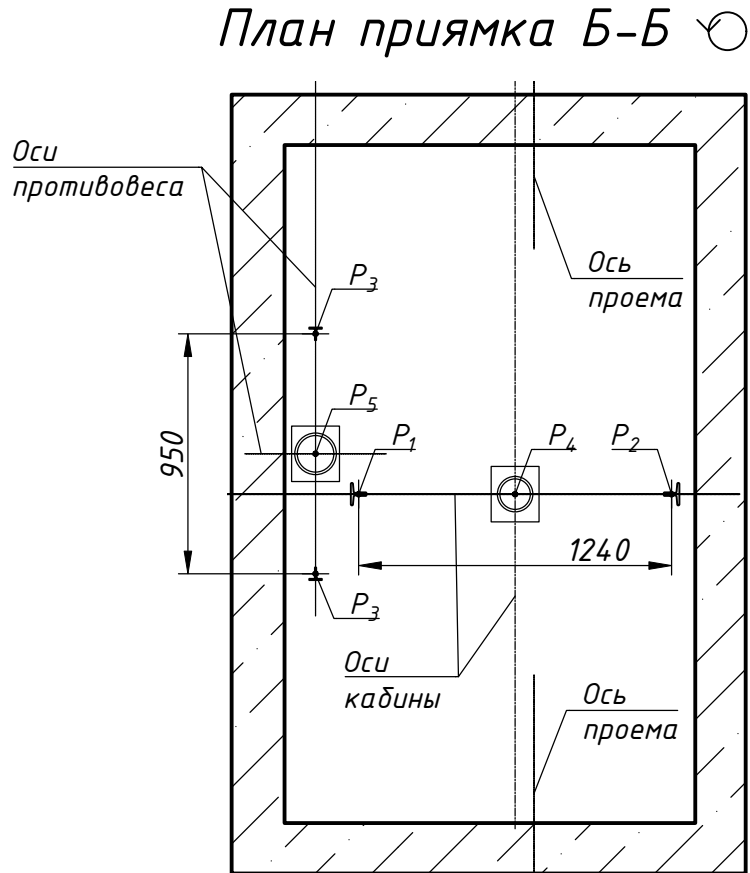
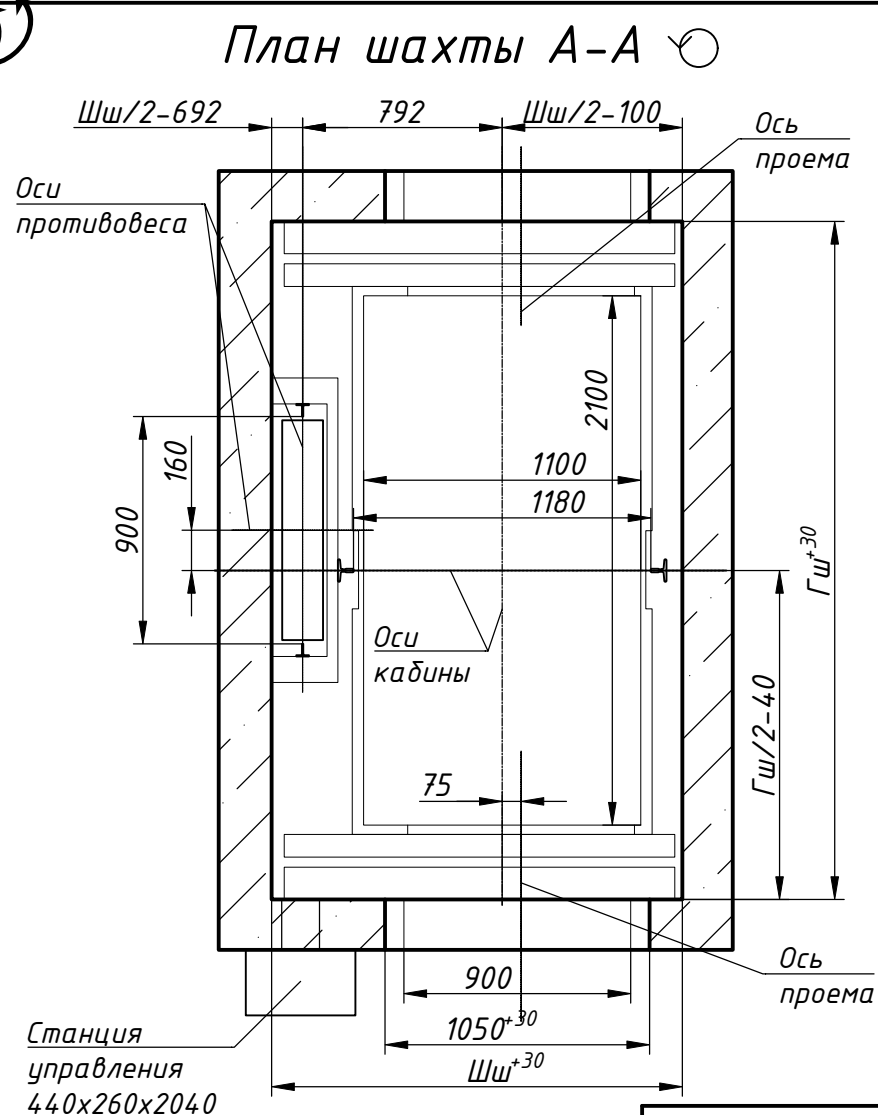


ЛП-К0811-02БМ-900ТЛ(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ

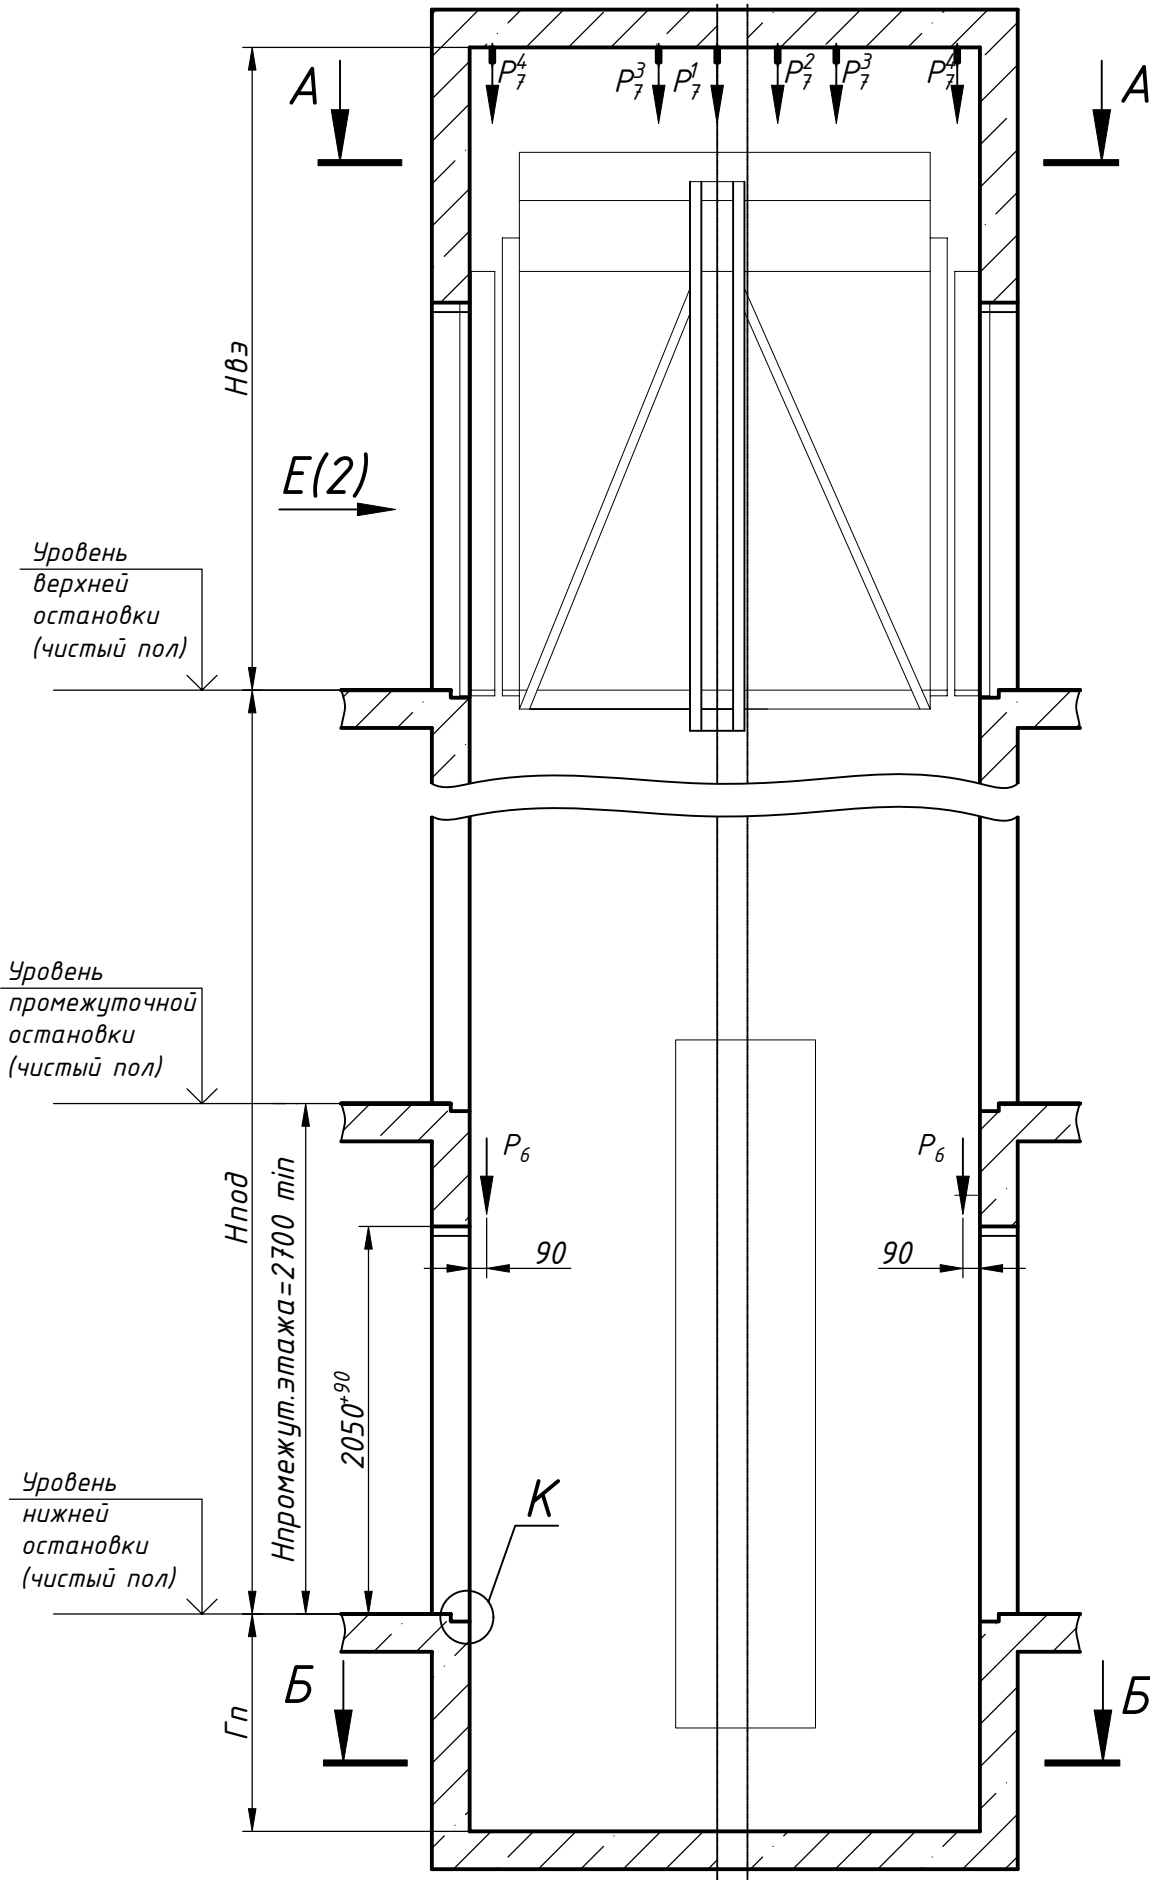

Размеры шахты в свету

Параметр шахты, мм	Номинальная скорость, м/с	Значение параметра, мм	
		min	max
Ширина шахты Шш, мм	1,0 и 1,6	1630*	2000
Глубина шахты Гш, мм	1,0 и 1,6	2700	2900
Глубина прямка Гп, мм	1,0	1100**	1500
	1,6	1250**	1700
Высота верхнего этажа Нвз, мм	1,0	3400	-
	1,6	3550	-
Высота подъема Нпод, мм	1,0	2700	60000
	1,6	2700	85000

- Размеры без допусков для справок.
- *Допускается уменьшение Шш до 1600 мм при применении ниш (глубиной не менее 15 мм) согласно "Общим положениям на проектирование строительных лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).
- Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
- **Допускается уменьшать глубину прямка Гп до 600 мм для скорости 1,0 м/с (до 900 для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности. Допускается уменьшать глубину прямка Гп до 400 мм при высоте подъема не более 2 остановок.
- Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).
- Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

					ЛП-К0811-02БМ-900ТЛ(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ												
					Лифт пассажирский Q=800...1000 кг; V=1,0...1,6 м/с Кабина проходная 1100x2100x2100 Дверь телескопического открывания 900x2000 Без машинного помещения Задание на проектирование строительной части							Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата													—
Разраб.	Дубовская		14.10.2025														
Пров.	Комов		14.10.2025														
Т.контр.												Лист 1		Листов 2			
												КМЗ					
Н.контр.																	
Утв.	Ревин		14.10.2025														

- | |
|------|
| Лист |
| 2 |

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P'_X	7500		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P'_Y	1600		
P'_Z	1200		
P''_X	11200		
P''_Y	2300		
P''_Z	1700		
P_1	35600	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P_2	35400		
P_3	20700	На опору направляющей противовеса на площадь 200x300 мм	
P_4	69300	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	49700	На буфер противовеса на площадь 200x300 мм	
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	13000	На перекрытие шахты от монтажных скоб. Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают разновременно. Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600		
P_7^3	15000		
P_7^4	1900		
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	