

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

Справ. N°

Перв. прим.

ЛП-К1011-02БМ-800Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ

Нвз

Ж(2)

Уровень верхней остановки (чистый пол)

Уровень промежуточной остановки (чистый пол)

Уровень нижней остановки (чистый пол)

Нпод

Нпромежут.этажа=2700min

2050⁺⁹⁰

60

60

К

Б

Гп

План шахты А-А

Шш/2-717

792

Шш/2-75

Ось противовеса

900

160

1100

1180

2100

Ось кабины

75

800

950⁺³⁰

Шш⁺³⁰

Станция управления 440x260x2040

Ось проема

Гш/2-20

Гш⁺³⁰

План прямка Б-Б

Ось противовеса

950

Р3

Р5

Р1

Р4

Р2

1240

Ось кабины

Ось проема

Размеры шахты (в свету)

Параметр	Значение, мм	
	min	max
Ширина шахты Шш, мм	1730	2050
Глубина шахты Гш, мм	2510	2650
Глубина прямка Гп, мм	скорость 1,0 м/с	1100*
	скорость 1,6 м/с	1250*
Высота верхнего этажа Нвз, мм	скорость 1,0 м/с	3400 (3350 при Нпод<12000 мм)
	скорость 1,6 м/с	3550
Высота подъема Нпод, мм	скорость 1,0 м/с	2700
	скорость 1,6 м/с	2700

1. Размеры без допусков для справок.

2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.

3. *Допускается уменьшать глубину прямка Гп до 600 мм для скорости 1,0 м/с (до 900 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.

4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).

5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ЛП-К1011-02БМ-800Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ Лифт пассажирский Q=1000 кг; V=1,0..1,6 м/с Кабина проходная 1100x2100x2100 Дверь центрального открывания 800x2000 Без машинного помещения Задание на проектирование строительной части	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Рябикова	16.10.2025						
Пров.	Комов	16.10.2025						
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.						КМЗ		
Утв.	Ревин	16.10.2025						

Копировал

Формат



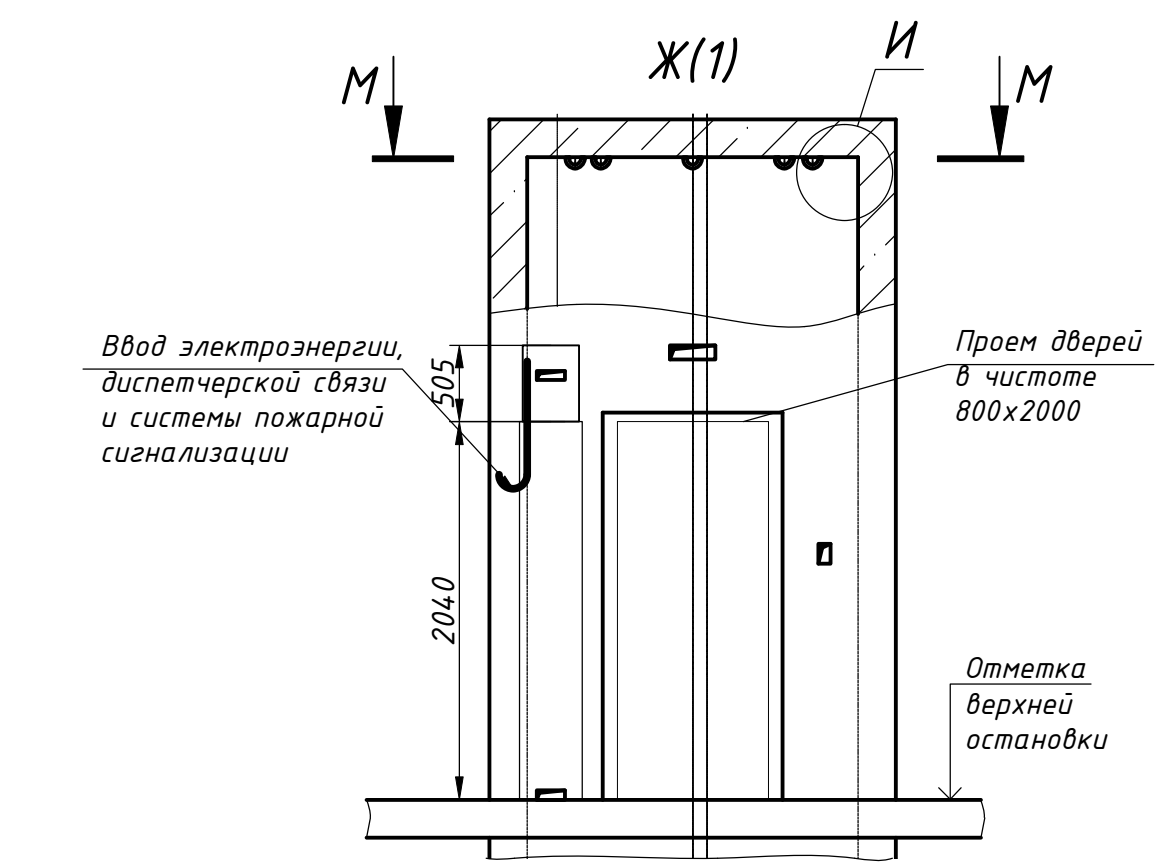



Схема расположения монтажных скоб
М-М

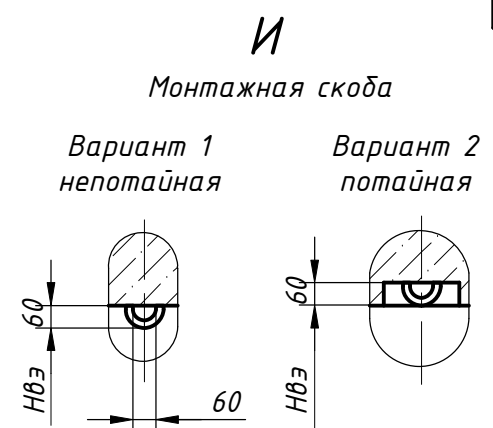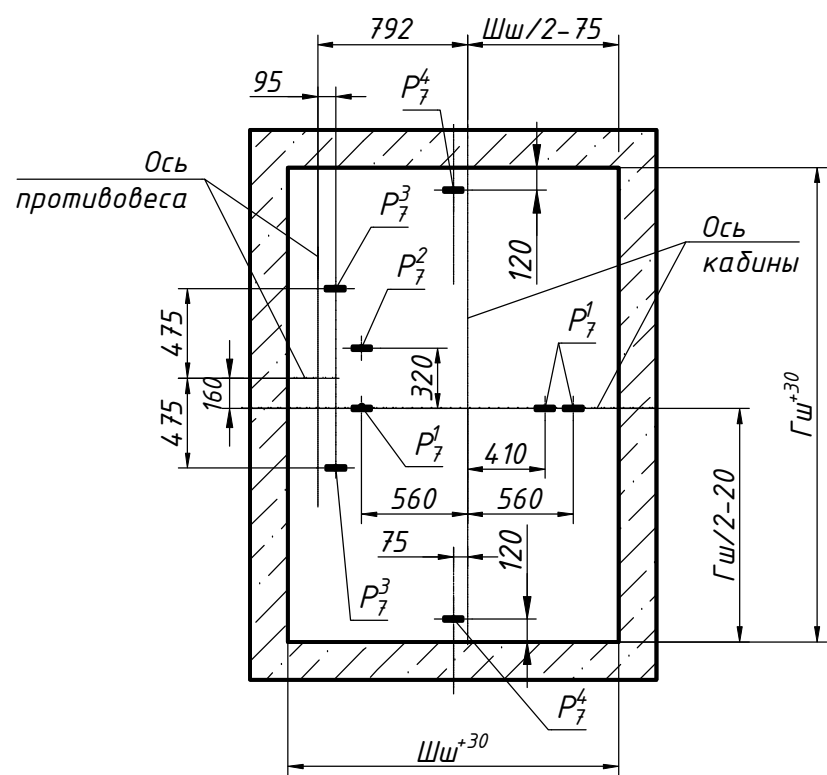

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	7700		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	1600		
P_Z^1	1200		
P_X^2	11500		
P_Y^2	2300		
P_Z^2	1700		
P_1	36800	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	36500		
P_3	21600		
P_4	71500		
P_5	52000		
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	13600	На перекрытие шахты от монтажных скоб. Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600		
P_7^3	13700		
P_7^4	1700		
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	

Вариант расположения станции управления в нише

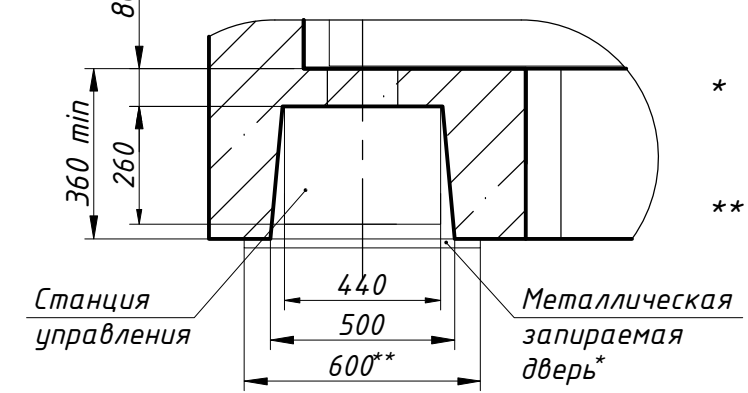

* Дверь в комплект поставки лифта не входит, устанавливается по усмотрению заказчика.

** Размер справочный.