



ЄЗ 000.00.00.0001-1Є01Ж-Ш


План машинного помещения А-А (1)
(возможно зеркальное расположение)

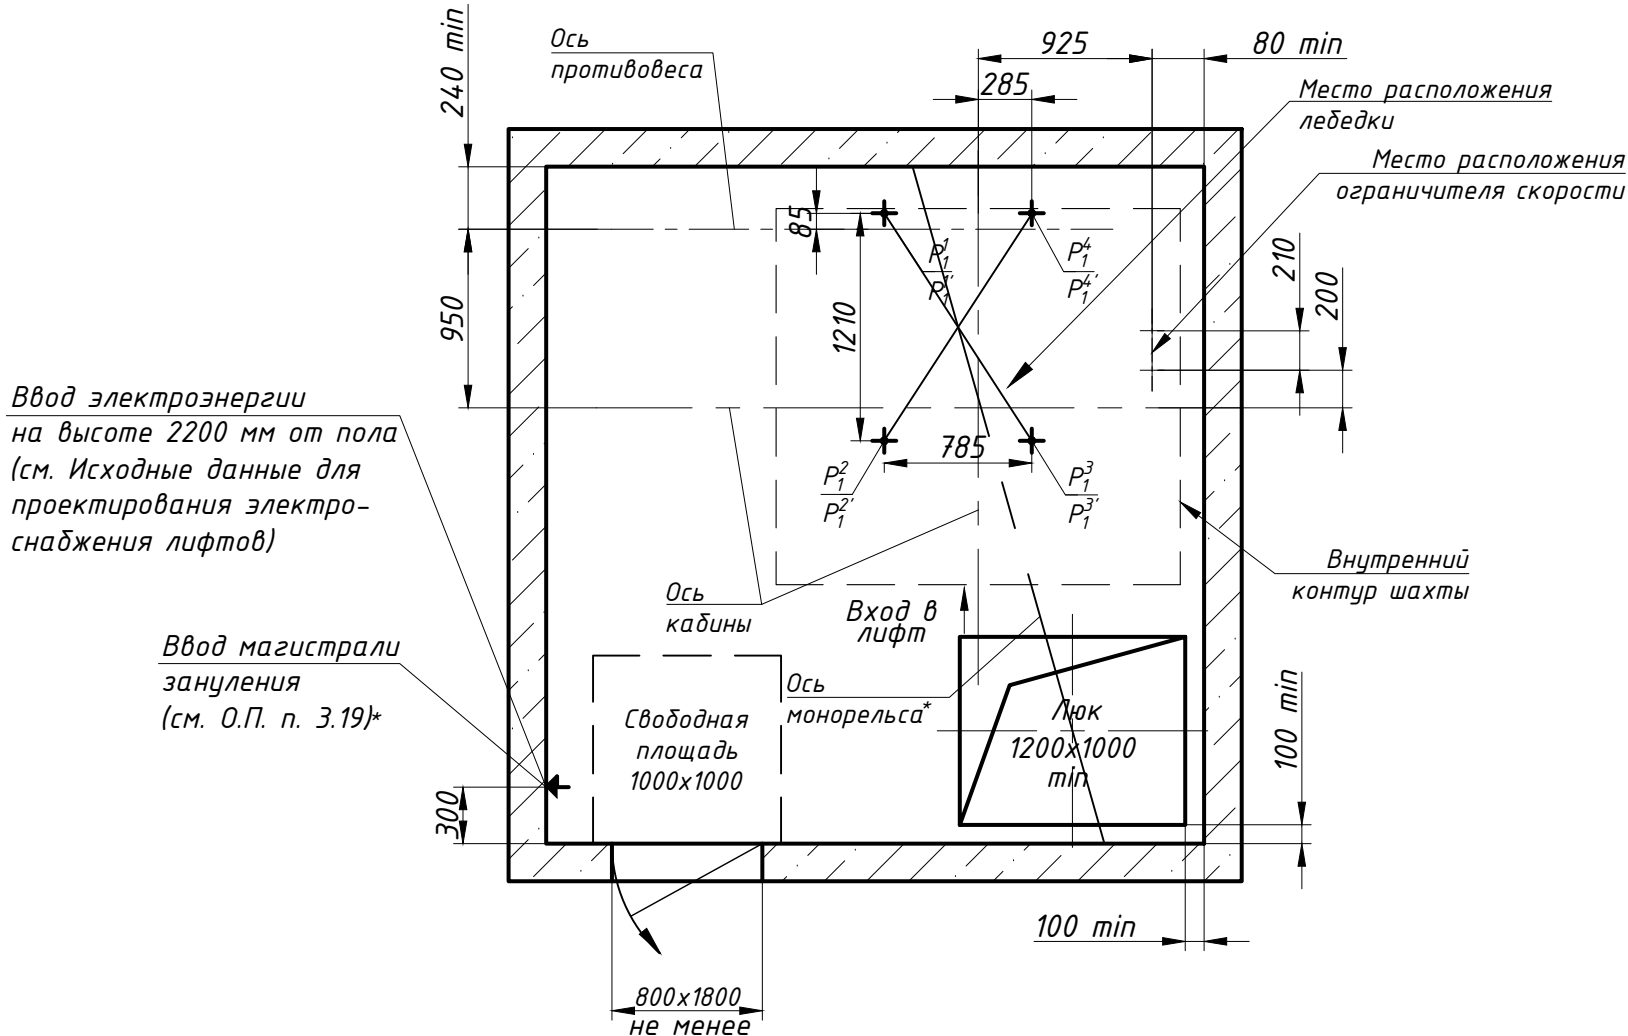

Расположение отверстий в плите перекрытия шахты
(возможно зеркальное расположение)

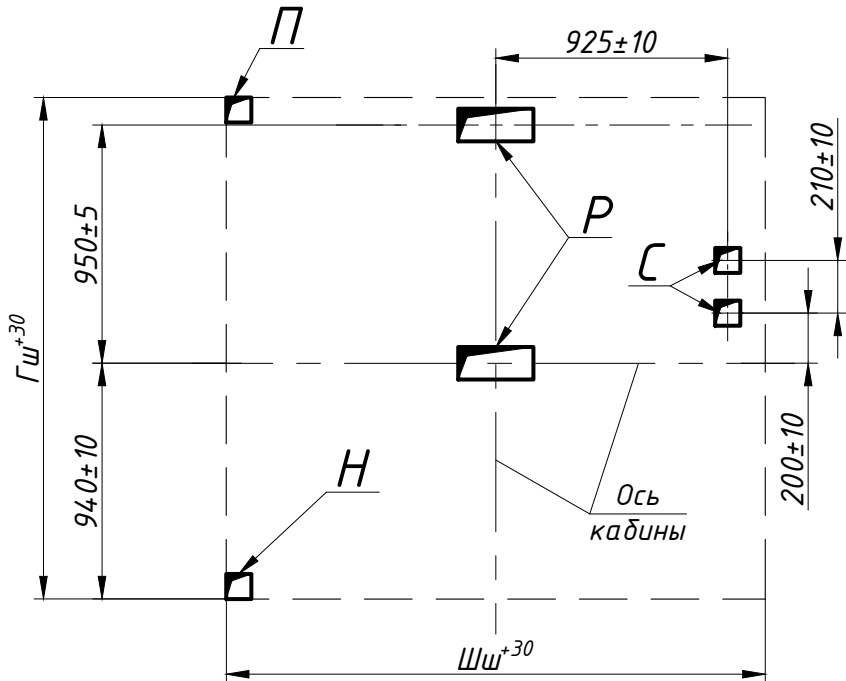

Нагрузки на строительную часть от
лифтовой установки

Обозначени е нагрузок	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_1^1	8700	На опоры привода, см. А-А	Постоянные нагрузки
P_1^2	10700		
P_1^3	15800		
P_1^4	12900		
$P_1^{1'}$	15500		
$P_1^{2'}$	19600		
$P_1^{3'}$	30800		
$P_1^{4'}$	24000		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_2	4200		
P_3	1600		
P_4	3500		
P_5^{**}	37100	На опоры направляющих на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P_6	75000	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_7	55400	На буфер противовеса на площадь 300x300 мм	
P_8	800	 На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения и крышку люка - 5000 Н/м²			
**Нагрузка, возникающая при опирании направляющих, при высоте подъема 30 м и более			
P_9	ГОСТ Р 58752-2019		Нагрузка при монтаже

Параметры отверстий в плите
перекрытия шахты

Обозначени е отверстия	Размер, мм	Количество	Назначение
Н	100x100	1	Для кабеля электроразводки
П	100x100	1	Для кабеля под освещение шахты
Р	130x300	2	Для канатов лебедки
С	100x100	2	Для каната ограничителя скорости

*Грузоподъемность монорельса 1500 кг.